




$X = 502391$

$Y = 413009.$

Zone 4.



[Handwritten signature]
 کارشناس نقشه‌برداری

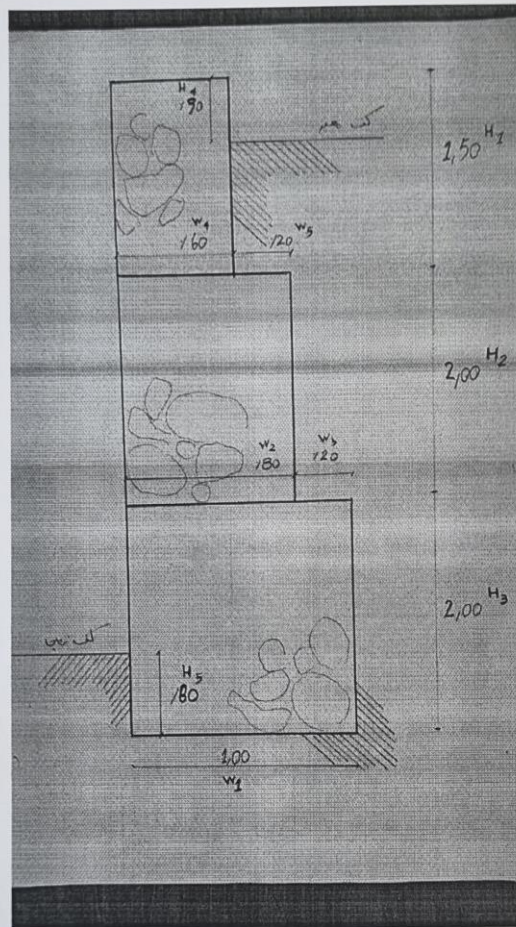

دیوار حائل :

$$270 \text{ m}^3 + 20 \text{ m}^3 = 290 \text{ m}^3$$

$$H1+H2+H3= 550 \text{ cm}$$

$$H1=150 \text{ cm} \quad H2=200 \text{ cm} \quad H3=200 \text{ cm} \quad H4=30 \text{ cm} \quad H5=80 \text{ cm}$$

$$W1=100 \text{ cm} \quad W2=80 \text{ cm} \quad W3=20 \text{ cm} \quad W4=60 \text{ cm} \quad W5=20 \text{ cm}$$

عرض پی کنی : پی کنی دیوار حائل 100 سانت می باشد و بتن مگر با عیار حداقل 200 کیلو گرم بر متر مربع و ضخامت حداقل 10 سانتی متر

شیب طولی دیوار: شیب دیوار مطابق با دتایل اجرایی و عیار بندکشی با ملات ماسه دو بار عبور از الک و سیمان با عیار 2:3 (سیمان 3-ماسه 2) می باشد.