


دیتایل اجرایی جدول کانال 70 بتنی آماده:

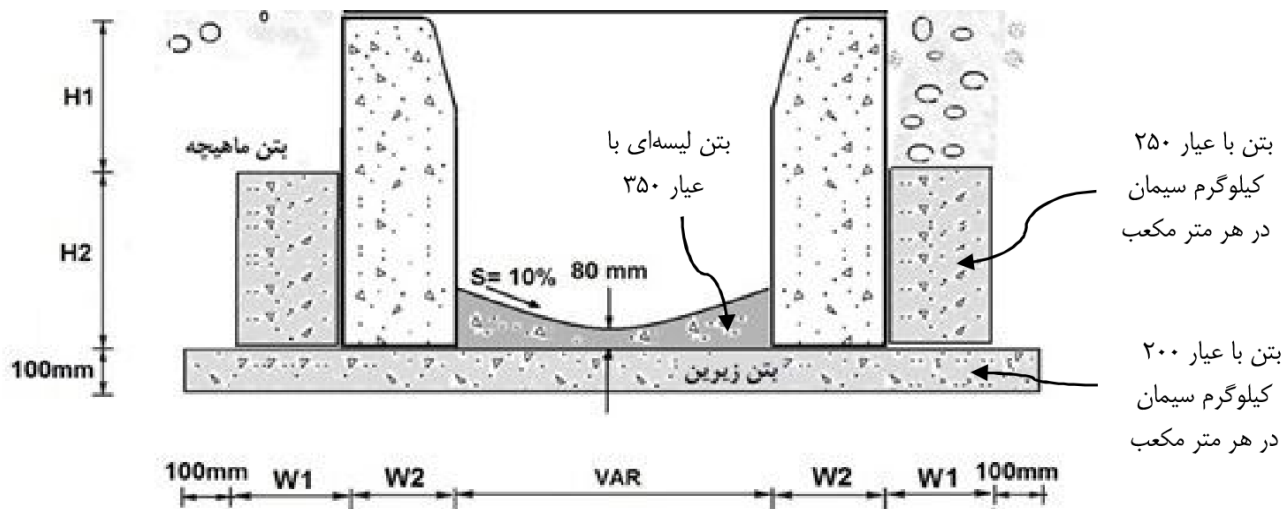

ضوابط و مشخصات فنی مد نظر اجرا جدول 70 پرسی:

حداکثر ارتفاع مجاز: به منظرو پرهیز از برخورد سپر و گلگیر خودرو، سمتی که احتمال توقف خوردو وجود دارد سطح فوقانی جدول نباید از سطح سواره رو بیش از 20 سانتی متر باشد. هر 7 متر خروجی آب سطح تعبیه گردد.

تراکم خاک بستر: جدول نباید کمتر از 90 درصد باشد و جهت تامین تراکم مورد نظر پس از پی کنی و رطوبت دادن به بستر تراکم با عبور حداقل 6 پالس رفت و برگشت کمپکتور تامین گردد.

عرض پی کنی :

جدول 70 حداقل 130 سانت می باشد و بتن مگر با عیار حداقل 200 کیلو گرم بر متر مربع و ضخامت حداقل 10 سانتی متر

شیب طولی کانال: در صورت تامین نباید کمتر از 1.5 درصد باشد. فاصله بین جداول جهت بند کشی نباید بیش از 3 سانت باشد و عیار بند کشی با ملات ماسه دو بار عبور از الک و سیمان با عیار 2:3 (سیمان 3- ماسه 2) می باشد.

بتن ماهیچه مطابق دیتایل

عمل اوری و اجرا و آب دهی متناسب با دمای هوا و در صورت نیاز ابدهی انجام شود

مشخصات فنی شن و ماسه مصرفی در اجرا بتن و جدول پرسی آماده :

شن و ماسه مصرفی باید با مشخصات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 302 منطبق باشد.

عاری از مواد مشهود آلی، خاک رس، گچ و مواد زیان آور شیمیایی می باشد

جدول مصرفی در پروژه الزاما از نوع پرسی آماده و استاندارد و با حداقل مقاومت مشخصه 350 کیلو گرم بر

متر مربع تهیه شده از شرکت های معتبر در صورت عدم تامین نظر کارشناس فنی پیمانکار موظف به

تعویض ان اقدام گردد.